



SILENT Hotellapparat FH 10-51-EC



Fläktkonvektor i grundutförande för takmontage.
Kyl effekt 0,4–1,6 kW
Värme effekt 0,6–1,0 kW

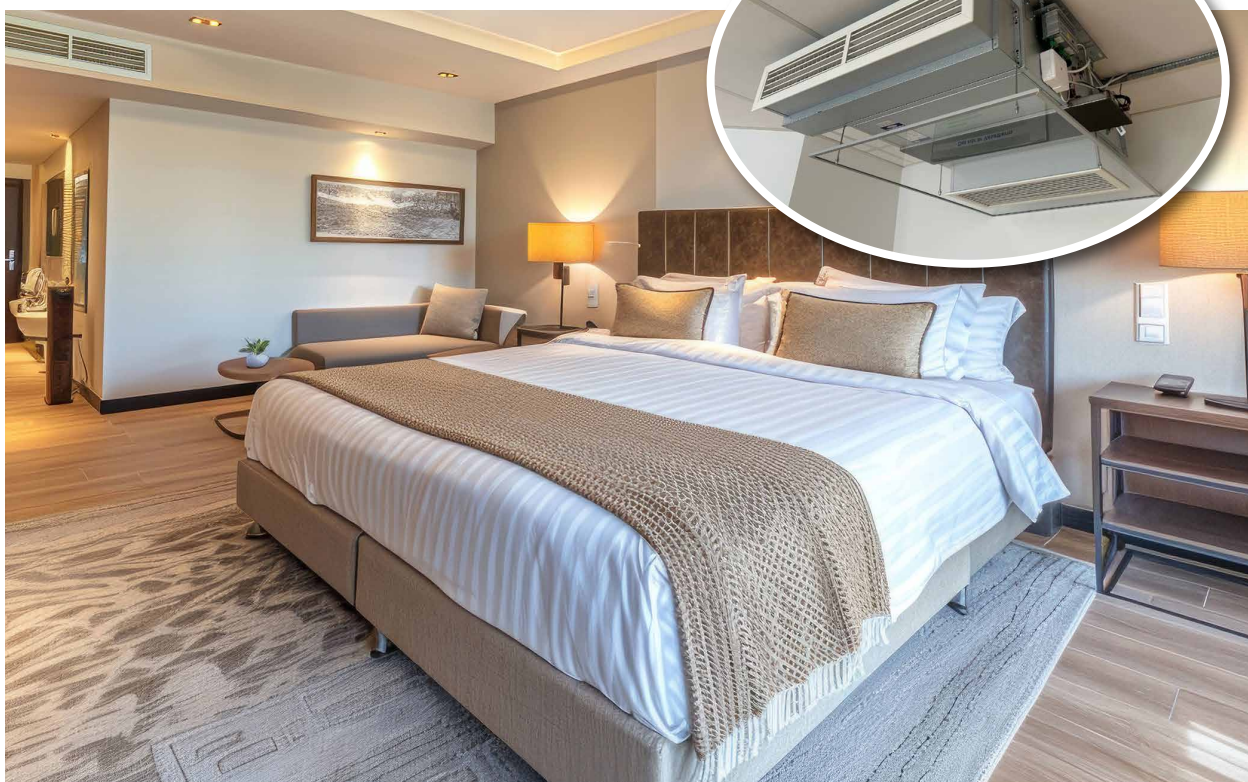

BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- Takutförande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla (dropplåt är tillbehör). - Lämplig för till exempel hotell, bostäder, kontor och mötesrum.	- Lägenenergimotor av EC-typ - Kyl- och värmebatteri - Luftnippel kylkrets (luftnippel värmekrets är tillbehör). - Montagefästen - Jordad stickkontakt Längd 1,0 m. - Gallerstos utlopp - Tillluftsanslutning dim 125 mm (max luftflöde 25 l/s). - Galler utlopp 780x125 mm - Ljuddämpad intagsdel i vinkel 90° ned mot undertak. - Galler inlopp 580x250 mm - Nedfällbart galler för enkel filterrengöring. - Rengöringsbart luftfilter med "Easy Access".	- Dropplåt - Luftnippel värme - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventiler. - Kondensvattenpump - Galler i andra kulörer - Måttanpassad gallerstos och intagsdel.

SILENT Hotellapparat FH 10-51-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,05 l/s, tryckfall 4,6 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	112	0,86 / 0,60	13	8	3,7
2 Volt	120	0,91 / 0,64	15	10	3,8
3 Volt	133	0,99 / 0,69	17	12	3,9
4 Volt	169	1,15 / 0,84	19	14	4,1
5 Volt	216	1,32 / 0,99	21	16	5,1
6 Volt	266	1,43 / 1,13	26	21	6,0
7 Volt	320	1,52 / 1,27	31	26	8,2
8 Volt	371	1,59 / 1,38	36	31	10,0
9 Volt	428	1,64 / 1,50	40	35	13,7
10 Volt	450	1,65 / 1,54	46	41	14,5

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,05 l/s, tryckfall 4,5 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	112	0,36 / 0,36	13	8	3,7
2 Volt	120	0,39 / 0,39	15	10	3,8
3 Volt	133	0,43 / 0,43	17	12	3,9
4 Volt	169	0,54 / 0,54	19	14	4,1
5 Volt	216	0,67 / 0,67	21	16	5,1
6 Volt	266	0,78 / 0,78	26	21	6,0
7 Volt	320	0,89 / 0,89	31	26	8,2
8 Volt	371	0,98 / 0,98	36	31	10,0
9 Volt	428	1,06 / 1,06	40	35	13,7
10 Volt	450	1,09 / 1,09	46	41	14,5

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,03 l/s, tryckfall 2,0 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	112	0,67 / 0,51	13	8	3,7
2 Volt	120	0,69 / 0,54	15	10	3,8
3 Volt	133	0,73 / 0,58	17	12	3,9
4 Volt	169	0,79 / 0,68	19	14	4,1
5 Volt	216	0,85 / 0,80	21	16	5,1
6 Volt	266	1,00 / 1,00	26	21	6,0
7 Volt	320	1,16 / 1,16	31	26	8,2
8 Volt	371	1,24 / 1,24	36	31	10,0
9 Volt	428	1,30 / 1,30	40	35	13,7
10 Volt	450	1,32 / 1,32	46	41	14,5

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 935X794X270 mm. Vikt: 35 kg.

Märkström 0,75 A. Märkeffekt 43 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

SILENT Hotellapparat FH 10-51-EC

För värmebärare inlopp 60–45°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,011 l/s, tryckfall 0,2 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	112	0,68	13	8	3,7
2 Volt	120	0,70	15	10	3,8
3 Volt	133	0,72	17	12	3,9
4 Volt	169	0,78	19	14	4,1
5 Volt	216	0,83	21	16	5,1
6 Volt	266	0,87	26	21	6,0
7 Volt	320	0,91	31	26	8,2
8 Volt	371	0,93	36	31	10,0
9 Volt	428	0,95	40	35	13,7
10 Volt	450	0,96	46	41	14,5

För värmebärare inlopp 55–40°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,01 l/s, tryckfall 0,2 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	112	0,57	13	8	3,7
2 Volt	120	0,58	15	10	3,8
3 Volt	133	0,60	17	12	3,9
4 Volt	169	0,65	19	14	4,1
5 Volt	216	0,69	21	16	5,1
6 Volt	266	0,72	26	21	6,0
7 Volt	320	0,74	31	26	8,2
8 Volt	371	0,77	36	31	10,0
9 Volt	428	0,79	40	35	13,7
10 Volt	450	0,80	46	41	14,5

För värmebärare inlopp 45–35°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,01 l/s, tryckfall 0,2 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	112	0,35	13	8	3,7
2 Volt	120	0,36	15	10	3,8
3 Volt	133	0,37	17	12	3,9
4 Volt	169	0,39	19	14	4,1
5 Volt	216	0,40	21	16	5,1
6 Volt	266	0,42	26	21	6,0
7 Volt	320	0,44	31	26	8,2
8 Volt	371	0,45	36	31	10,0
9 Volt	428	0,46	40	35	13,7
10 Volt	450	0,46	46	41	14,5

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 935X794X270 mm. Vikt: 35 kg.


Märkström 0,75 A. Märkeffekt 43 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.


Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

SILENT Hotellapparat FH 10 Aggregat i utförande för kyla och värme.

Vy framifrån:

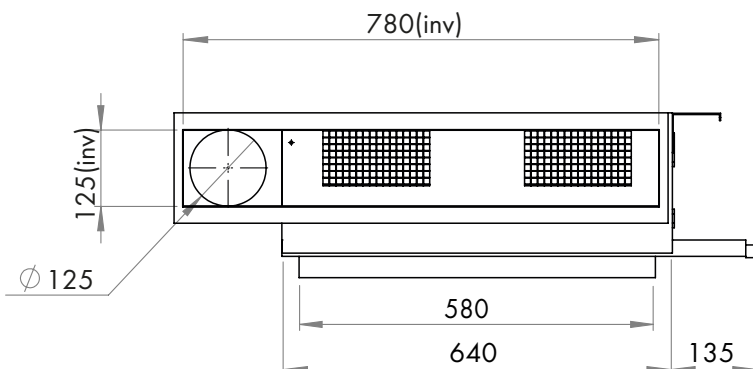



Vy från sidan

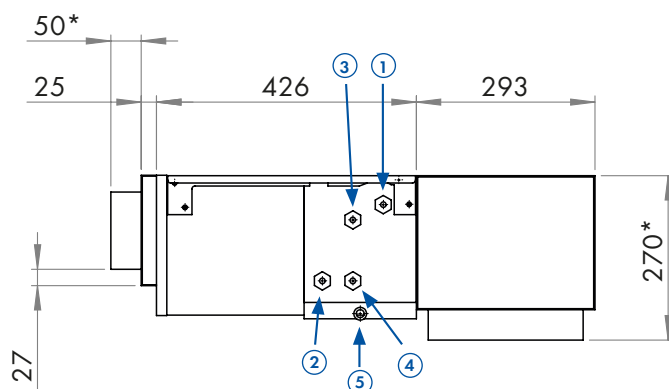

- ① Kyla tilllopp ½" inv.
- ② Kyla retur ½" inv.
- ③ Värme tilllopp ½" inv.
- ④ Värme retur ½" inv.
- ⑤ Dränering DN15 utv. gänga

* Anpassas för resp. projekt

Vy ovanifrån:

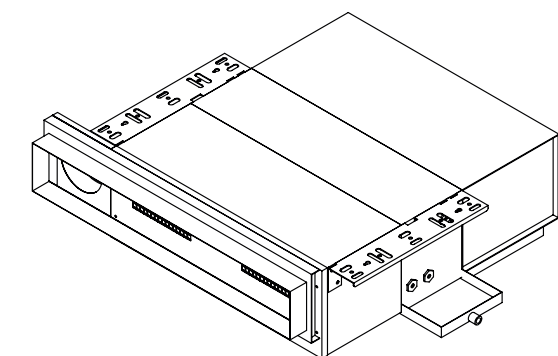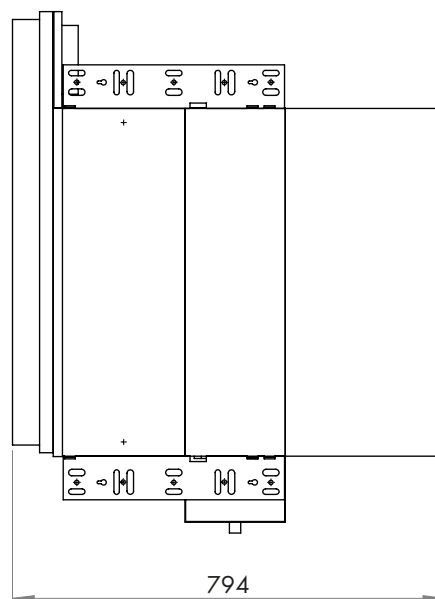

Förslag till beskrivning:

SILENT Hotellapparat FH 10-51-EC med standardutrustning.
Rörsida höger alt. vänster (sett mot luftströmningen).
Rörsida höger visad ovan.


Tillbehör:

Komplett styrutrustning.
Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.


Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.

SILENT Hotellapparat FH 10 Aggregat i utförande för kyla och värme.

Vy rörsida höger med dropplåt, tilluft vänster

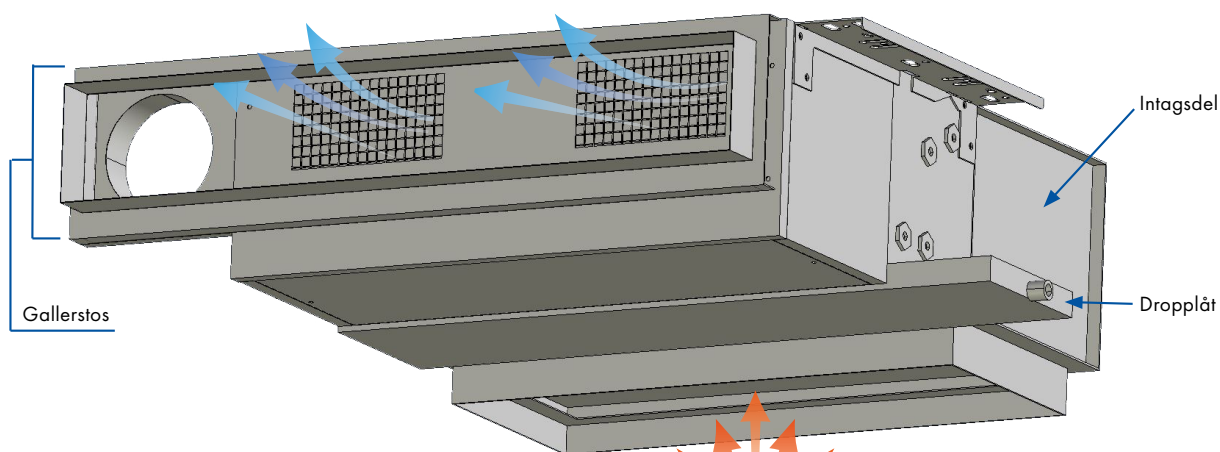

Vy från sidan med anslutning för tilluft

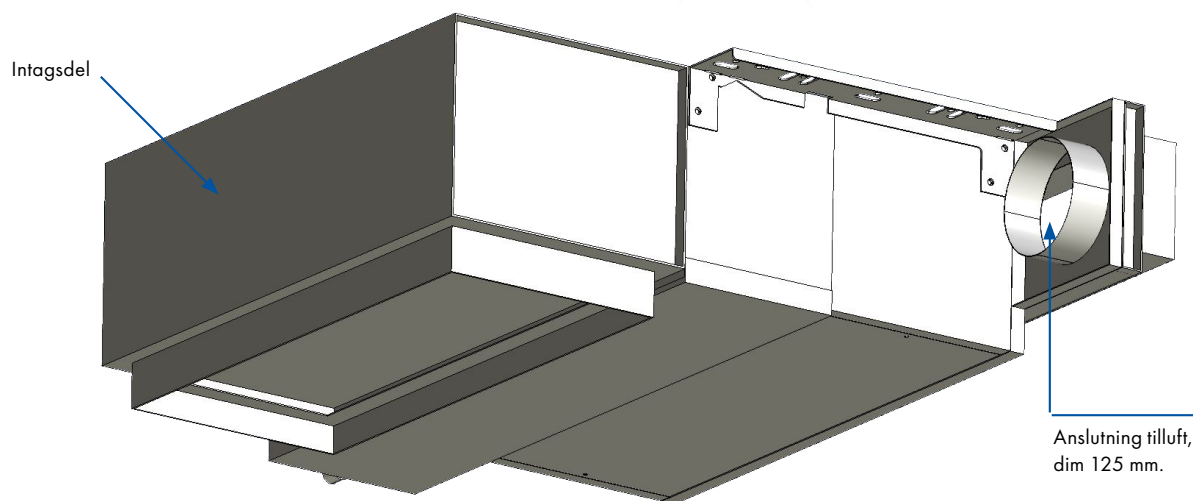

Förslag till beskrivning:

SILENT Hotellapparat FH 10-51-EC med standardutrustning.
Rörsida höger alt. vänster (sett mot luftriktningen).
Rörsida höger visad ovan.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.
Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.