



SILENT Hotellapparat FH 20-511-EC



Fläktkonvektor i grundutförande för takmontage.
Kyl effekt 0,4–2,1 kW
Värme effekt 0,6–1,3 kW

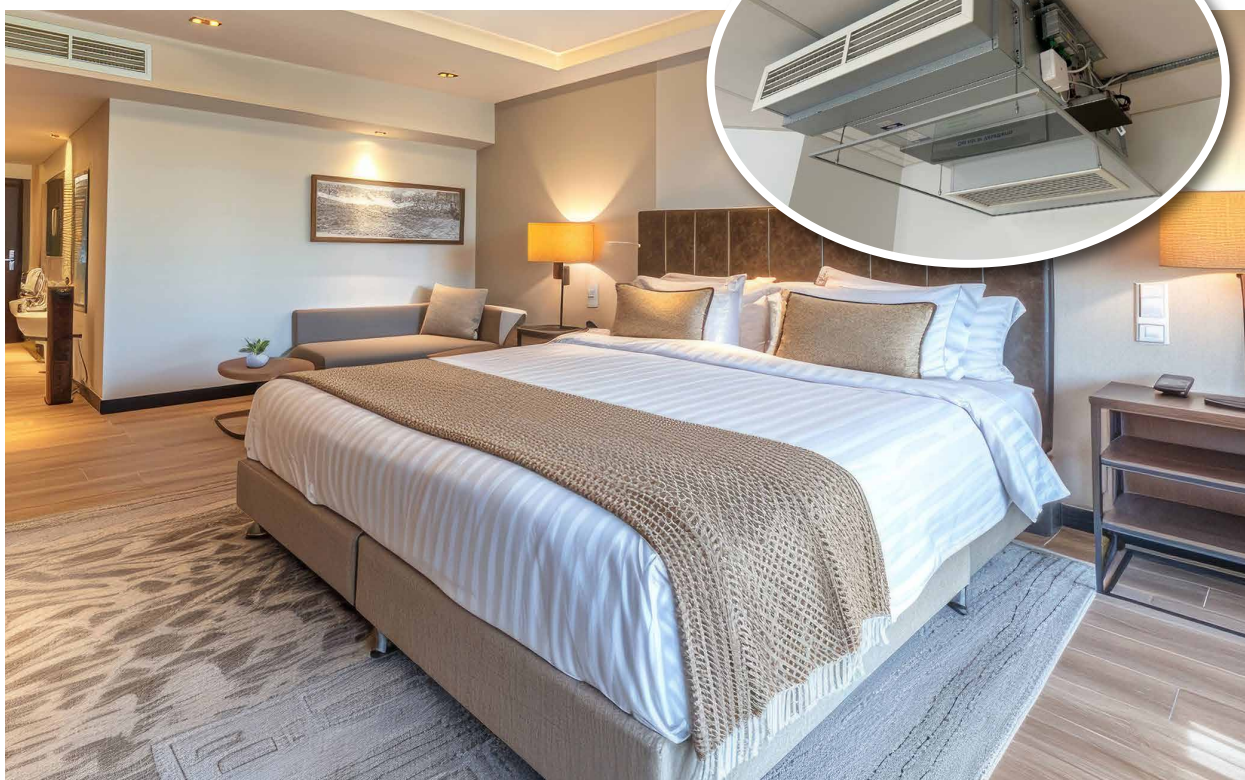

BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
- Takutförande. - Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla (dropplåt är tillbehör). - Lämplig för till exempel hotell, bostäder, kontor och mötesrum.	- Lägenenergimotor av EC-typ - Kyl- och värmebatteri - Luftnippel kylkrets (luftnippel värmekrets är tillbehör). - Montagefästen - Jordad stickkontakt Längd 1,0 m. - Gallerstos utlopp - Tillluftsanslutning dim 125 mm (max luftflöde 25 l/s). - Galler utlopp 900x125 mm - Ljuddämpad intagsdel i vinkel 90° ned mot undertak. - Galler inlopp 700x250 mm - Nedfällbart galler för enkel filterrengöring. - Rengöringsbart luftfilter med "Easy Access".	- Dropplåt - Luftnippel värme - Komplett styrutrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventiler. - Kondensvattenpump - Galler i andra kulörer - Måttanpassad gallerstos och intagsdel.

SILENT Hotellapparat FH 20-511-EC

För köldbärare inlopp 7–12°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,06 l/s, tryckfall 9,2 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	133	1,03 / 0,71	12	7	3,7
2 Volt	144	1,10 / 0,77	13	8	3,8
3 Volt	209	1,43 / 1,03	14	9	4,4
4 Volt	263	1,62 / 1,21	17	12	4,6
5 Volt	335	1,79 / 1,40	24	19	6,3
6 Volt	407	1,91 / 1,57	29	24	8,3
7 Volt	482	1,99 / 1,72	34	29	10,6
8 Volt	554	2,05 / 1,85	38	33	14,1
9 Volt	626	2,10 / 1,97	42	37	19,4
10 Volt	650	2,12 / 2,00	44	39	21,6

För köldbärare inlopp 14–17°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,06 l/s, tryckfall 8,9 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	133	0,43 / 0,43	12	7	3,7
2 Volt	144	0,47 / 0,47	13	8	3,8
3 Volt	209	0,66 / 0,66	14	9	4,4
4 Volt	263	0,81 / 0,81	17	12	4,6
5 Volt	335	0,97 / 0,97	24	19	6,3
6 Volt	407	1,11 / 1,11	29	24	8,3
7 Volt	482	1,23 / 1,23	34	29	10,6
8 Volt	554	1,32 / 1,32	38	33	14,1
9 Volt	626	1,40 / 1,40	42	37	19,4
10 Volt	650	1,42 / 1,42	44	39	21,6

För köldbärare inlopp 8–18°C. Värderna gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH. Vattenflöde 0,02 l/s, tryckfall 1,3 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT- FÖRBRUKNING W
1 Volt	133	0,64 / 0,54	12	7	3,7
2 Volt	144	0,65 / 0,57	13	8	3,8
3 Volt	209	0,81 / 0,81	14	9	4,4
4 Volt	263	0,96 / 0,96	17	12	4,6
5 Volt	335	1,06 / 1,06	24	19	6,3
6 Volt	407	1,11 / 1,11	29	24	8,3
7 Volt	482	1,15 / 1,15	34	29	10,6
8 Volt	554	1,17 / 1,17	38	33	14,1
9 Volt	626	1,19 / 1,19	42	37	19,4
10 Volt	650	2,00 / 2,00	44	39	21,6

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 1077X975X330 mm. Vikt: 40 kg.

Märkström 0,75 A. Märkeffekt 43 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

SILENT Hotellapparat FH 20-511-EC

För värmebärare inlopp 60–45°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,021 l/s, tryckfall 0,65 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	133	0,80	12	7	3,7
2 Volt	144	0,83	13	8	3,8
3 Volt	209	0,96	14	9	4,4
4 Volt	263	1,03	17	12	4,6
5 Volt	335	1,11	24	19	6,3
6 Volt	407	1,18	29	24	8,3
7 Volt	482	1,24	34	29	10,6
8 Volt	554	1,28	38	33	14,1
9 Volt	626	1,32	42	37	19,4
10 Volt	650	1,33	44	39	21,6

För värmebärare inlopp 55–40°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,017 l/s, tryckfall 0,43 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	133	0,66	12	7	3,7
2 Volt	144	0,68	13	8	3,8
3 Volt	209	0,78	14	9	4,4
4 Volt	263	0,83	17	12	4,6
5 Volt	335	0,89	24	19	6,3
6 Volt	407	0,94	29	24	8,3
7 Volt	482	0,98	34	29	10,6
8 Volt	554	1,01	38	33	14,1
9 Volt	626	1,04	42	37	19,4
10 Volt	650	1,05	44	39	21,6

För värmebärare inlopp 45–35°C. Värderna gäller för rumstemperatur 20°C. Vattenflöde 0,018 l/s, tryckfall 0,53 kPa

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	VÄRMEEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	133	0,48	12	7	3,7
2 Volt	144	0,49	13	8	3,8
3 Volt	209	0,56	14	9	4,4
4 Volt	263	0,61	17	12	4,6
5 Volt	335	0,65	24	19	6,3
6 Volt	407	0,68	29	24	8,3
7 Volt	482	0,71	34	29	10,6
8 Volt	554	0,74	38	33	14,1
9 Volt	626	0,76	42	37	19,4
10 Volt	650	0,77	44	39	21,6

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 1077X975X330 mm. Vikt: 40 kg.


Märkström 0,75 A. Märkeffekt 43 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.


Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

SILENT Hotellapparat FH 20 Aggregat i utförande för kyla och värme.

Vy framifrån:

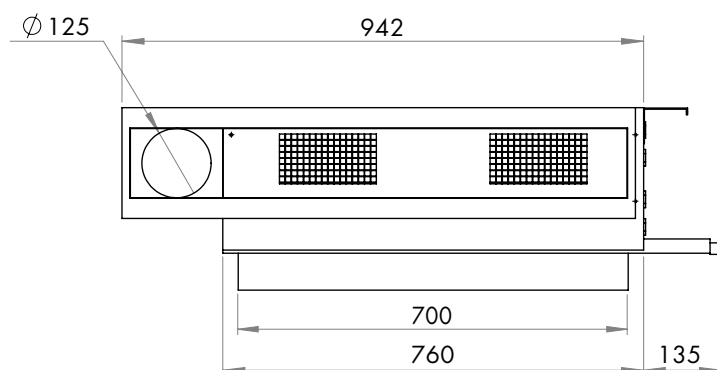


Vy från sidan

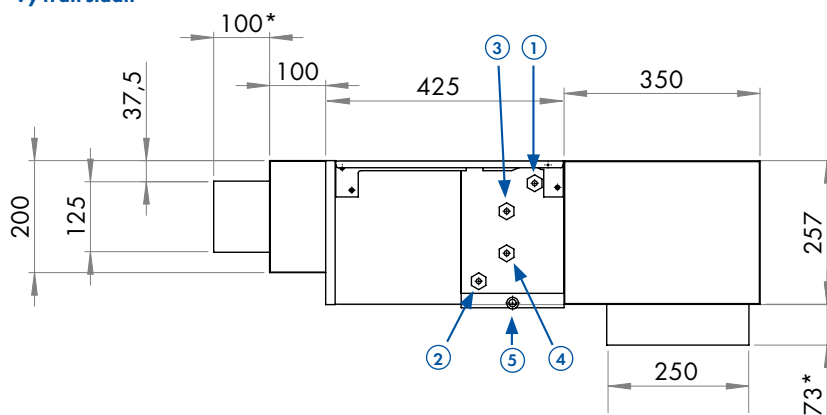


- ① Kyla tilllopp ½" inv.
- ② Kyla retur ½" inv.
- ③ Värme tilllopp ½" inv.
- ④ Värme retur ½" inv.
- ⑤ Dränering DN15 utv. gänga

* Anpassas för resp. projekt

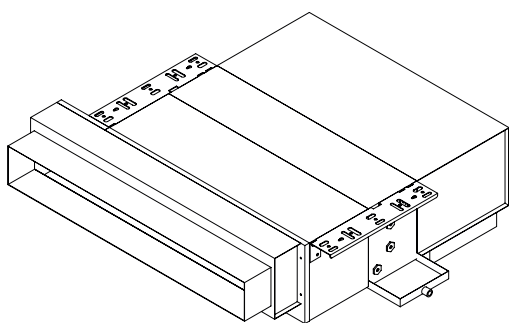

Vy ovanifrån:

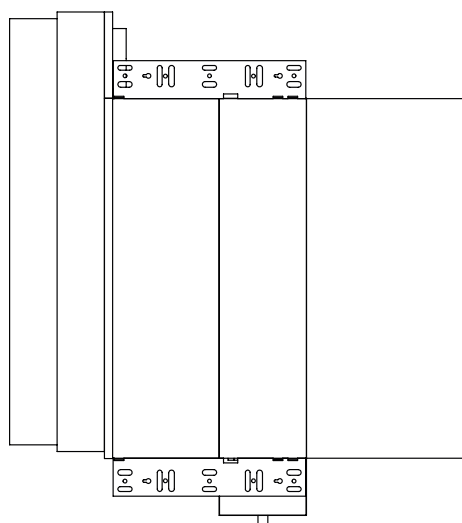

Förslag till beskrivning:

SILENT Hotellapparat FH 20-511-EC med standardutrustning.
Rörsida höger alt. vänster (sett mot luftströmningen).
Rörsida höger visad ovan.


Tillbehör:

Komplett styrutrustning.
Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.


Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.

SILENT Hotellapparat FH 20 Aggregat i utförande för kyla och värme.

Vy rörsida höger med dropplåt, tilluft vänster

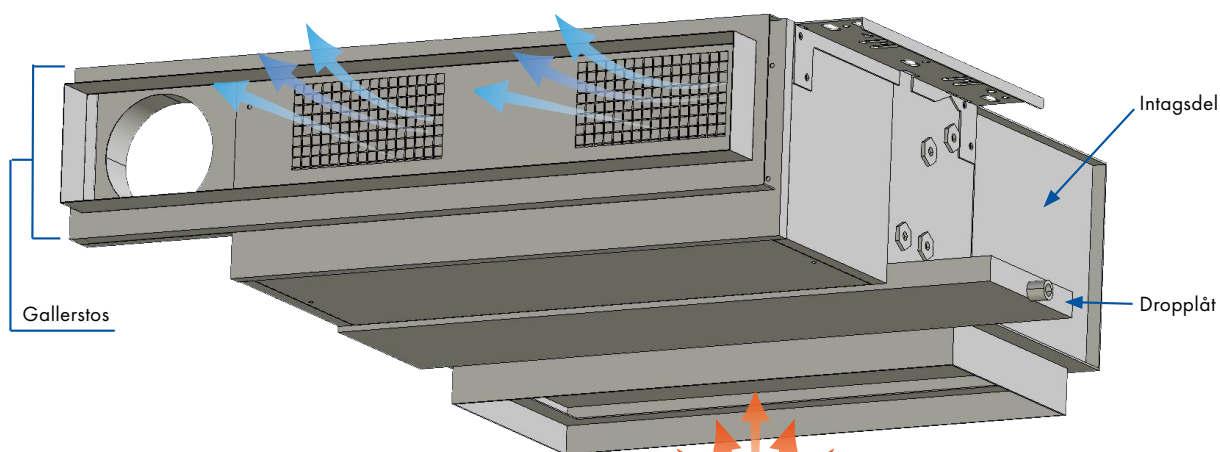

Vy från sidan med anslutning för tilluft

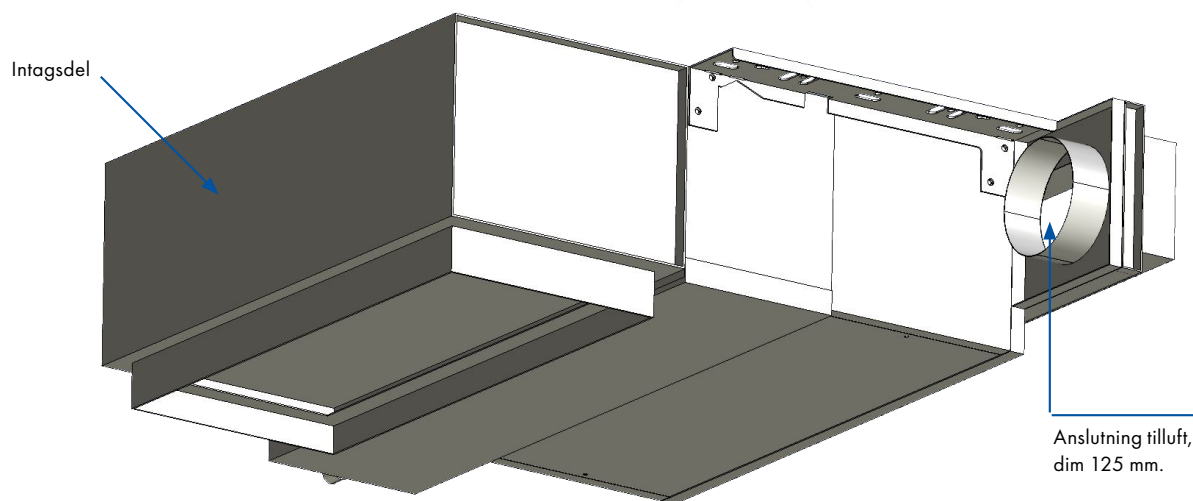

Förslag till beskrivning:

SILENT Hotellapparat FH 20-511-EC med standardutrustning.
Rörsida höger alt. vänster (sett mot luftriktningen).
Rörsida höger visad ovan.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.
Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.